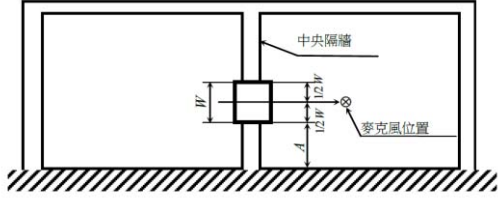
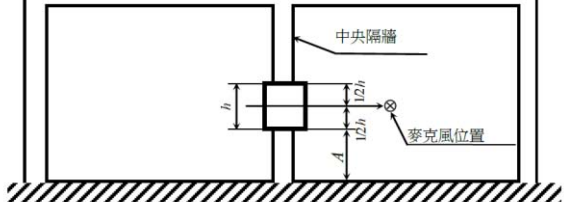


空氣調節機

勘誤表(1)

勘誤日期：112 年 11 月 3 日

頁次	位置	原文	更正
6	3.8	空調機依 5.7 進行額定暖氣能力試驗時所測得之消耗電功率，單位為 W 或 kW	空調機依 5.7 進行額定暖氣能力試驗， <u>由製造商所宣告</u> 之消耗電功率，單位為 W 或 kW
11	7.2	<u>將空調機安裝牢固</u> ，室內側依圖 1 至圖 11 所示之位置，室外側則依圖 12 並於離機體側面 1 m 之垂直面處， <u>分別</u> 裝配麥克風後，以噪音率最大點為準，依 CNS 7183，測定室內側及室外側之噪音級	空調機安裝牢固後，室內側依圖 1 至圖 11 不同空調機型式所示之位置，裝置麥克風；室外側則依圖 12 並於離機體側面 1 m 之垂直面， <u>以噪音最大處</u> 裝置麥克風，依 CNS 7183，測定室內側及室外側之噪音級
11	圖 2	 <p>圖 2 噪音測定室之正視圖(單體式)</p>	 <p>圖 2 噪音測定室之正視圖(單體式)</p>